


## Blutentnahme – Plasma, Serum

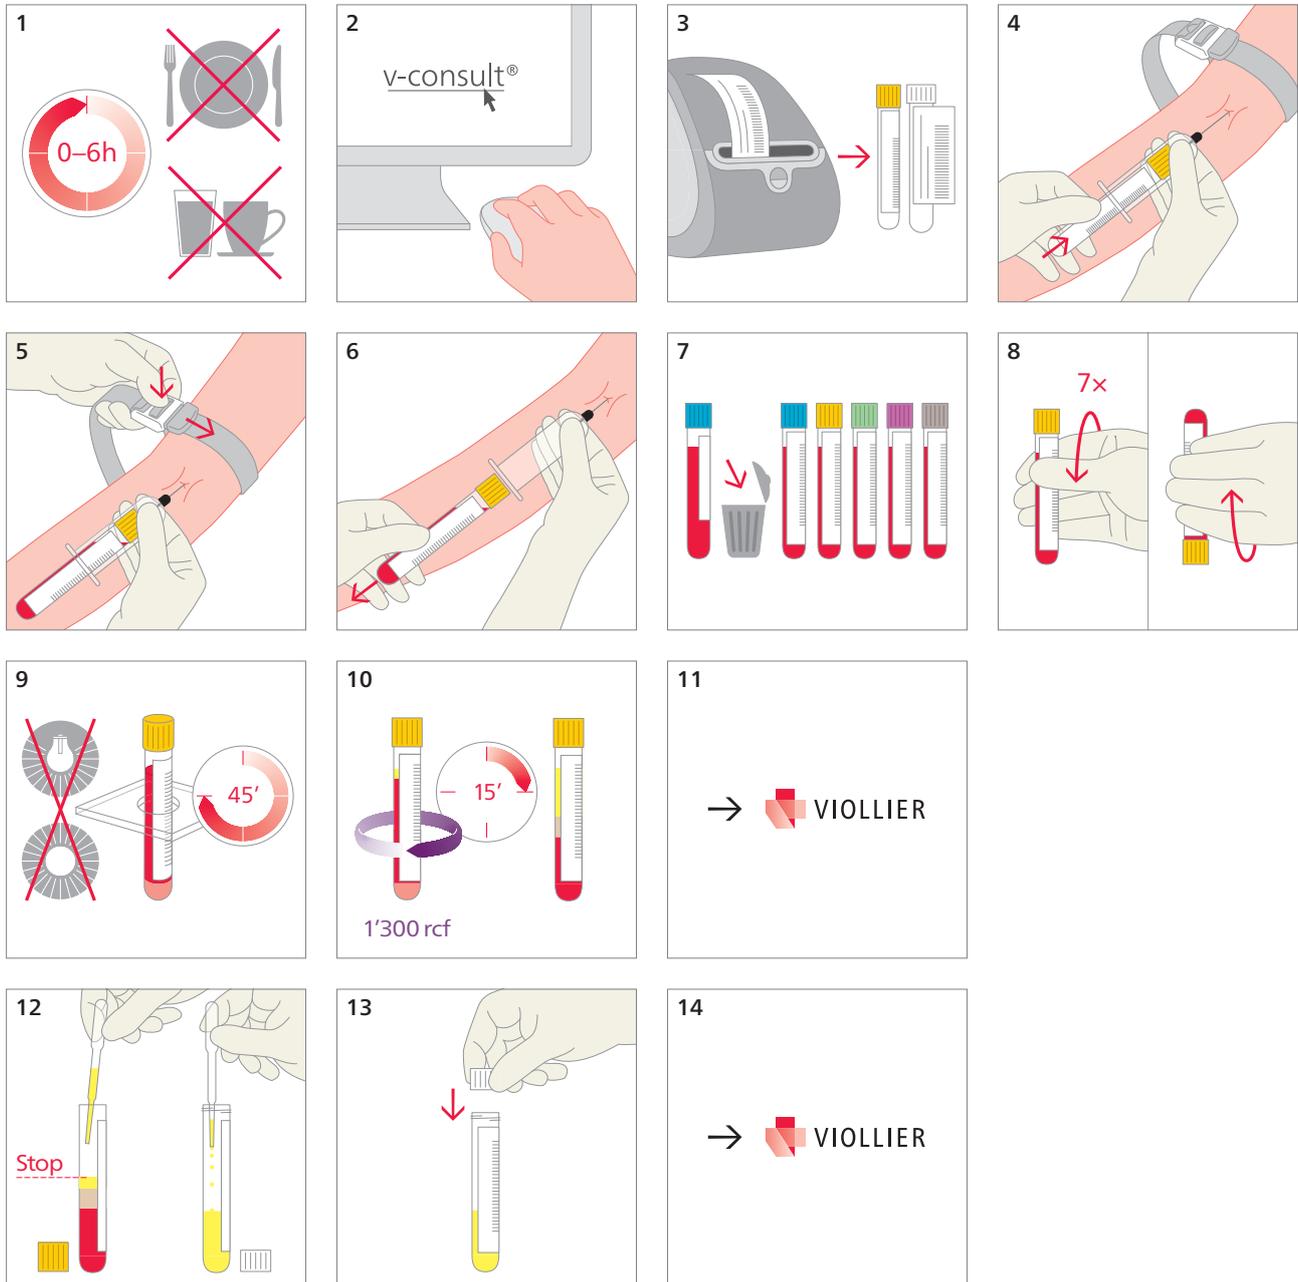

12 – 14 Abtrennen von Plasma oder Serum ist nur bei Analysen, die eine besondere Präanalytik erfordern, nötig (v-consult® mit  gekennzeichnet)